

ENMIENDA N° 1

INVITACIÓN A COTIZAR No. 5000004554

“ ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN OFICINAS DE YPFB TRANSIERRA ”

A todas las empresas interesadas en participar en la Invitación A Cotizar 5000004554:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSIERRA S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

Punto 1. Términos de Referencia punto 4.1 Adecuación del Área de Reciclaje inciso f)
Donde dice:


- f) **Habilitación y provisión de una puerta de comunicación con el almacén, con un ancho mínimo utilizable de 0,9m. Se debe contemplar la reubicación de la ruta de conexiones que va por encima del muro actual, de manera que el muro tenga continuidad sin curvas ni cortes.**

Debe decir:

- f) **Habilitación y provisión de una puerta de comunicación con el almacén, con un ancho mínimo utilizable de 0,9m. Se debe contemplar la reubicación de la ruta de conexiones que va por encima del muro actual, de manera que el muro tenga continuidad sin curvas ni cortes.**

Especificación base:

- Puerta de aluminio con visor de vidrio
- Espesor de la puerta de 45mm a 50mm
- El visor debe ser de vidrio ahumado laminado mínimamente de 6mm
- Color negro
- Medidas referenciales en la siguiente imagen

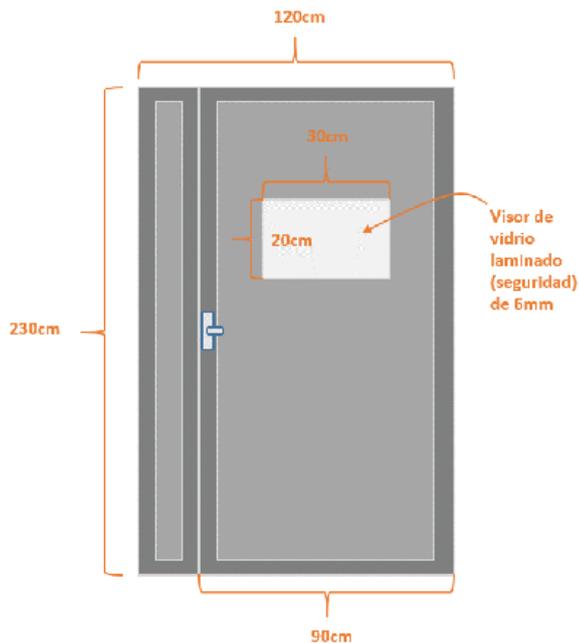

Punto 2. Términos de Referencia punto 4.1 Adecuación del Área de Reciclaje inciso g)
Donde dice:


- g) Provisión y habilitación de una puerta de dos hojas, lo bastante amplia (2x0.90m) para facilitar el movimiento de materiales (ingreso y salida), del lado oeste del área, que da al sector del pasillo y archivo documental existente.

Debe decir:

- g) **Provisión y habilitación de una puerta de dos hojas**, lo bastante amplia (2x0.90m) para facilitar el movimiento de materiales (ingreso y salida), del lado oeste del área, que da al sector del pasillo y archivo documental existente.

Especificación base:

- Puertas de aluminio con visor de vidrio
- Espesor de las puertas de 45mm a 50mm
- El visor de cada puerta debe ser de vidrio ahumado laminado (seguridad) mínimamente de 6mm.
- Color negro
- Medidas referenciales en la siguiente imagen.

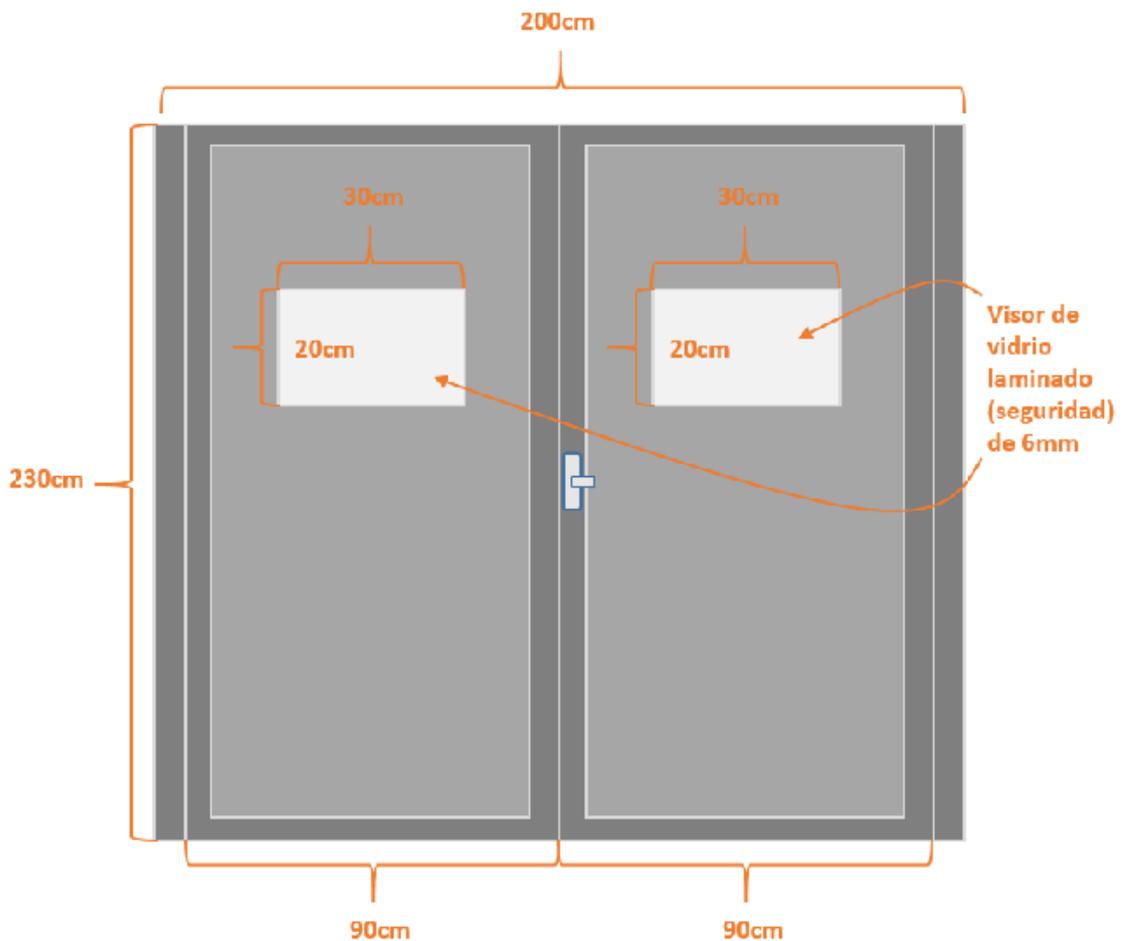

**Punto 3. Términos de Referencia punto 4.1 Adecuación del Área de Reciclaje inciso h), vii.
Donde dice:**

vii. Sistema de control de acceso para las dos puertas del sector.

Debe decir:

h) El área debe contemplar los sistemas y servicios siguientes:

vii. Sistema de control de acceso para las dos puertas del sector.

Para este ítem considerar la siguiente especificación de referencia para las cerraduras con control de acceso:

- Cerradura biométrica marca **Garen** modelo **GA-FB0507**
- Cerradura Smart, Tarjeta Mifare, soporta contraseña
- Comunicación WiFi 2.4 Ghz
- Soporta tarjetas RFID
- Teclado touch
- Incluye llaves mecánicas
- Diseño para puertas de 45 a 70 mm de espesor



Santa Cruz, Julio de 2024